

中央空调智能控制终端 东芝版配置说明

版本号	变更时间	变更内容	理由	制作人	审批人
DTSLv4. 0	17/11/16	图片更换	APP更新	王忠源	徐积强


目 录

封皮	1
目录	2
一、下载安装app	3 ~ 4
二、注册账号	4 ~ 6
三、东芝空调面板设置	6 ~ 9
四、空调手机APP设置	9 ~ 12


一、下载安装app




第一步：扫描二维码

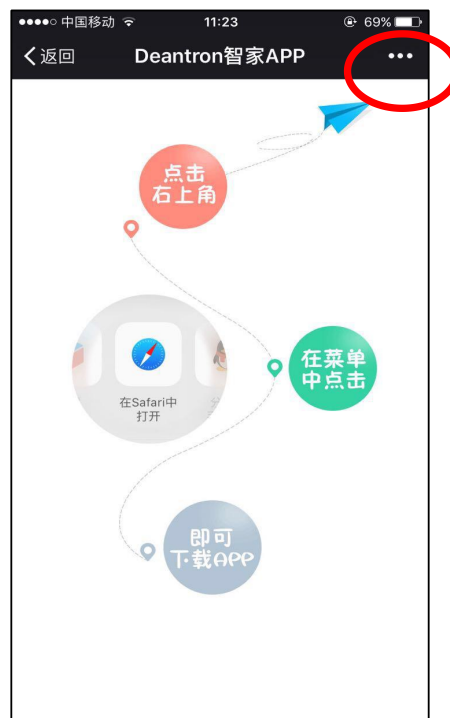


第二步：点击红圈处

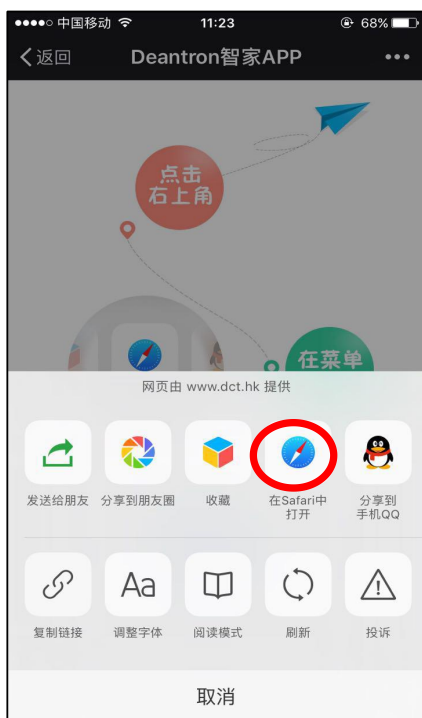

第三步：点击红圈处

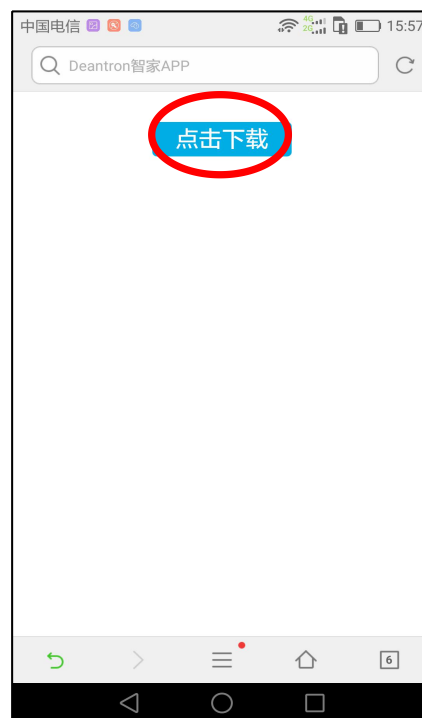


第四步：点击红圈处

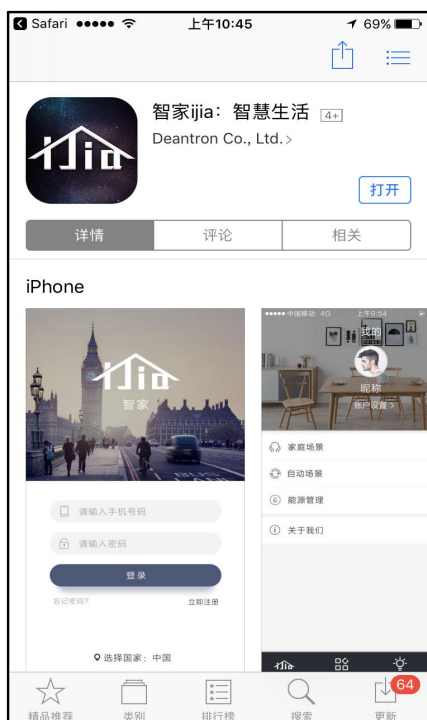

第五步：下载并安装app

二、注册账号

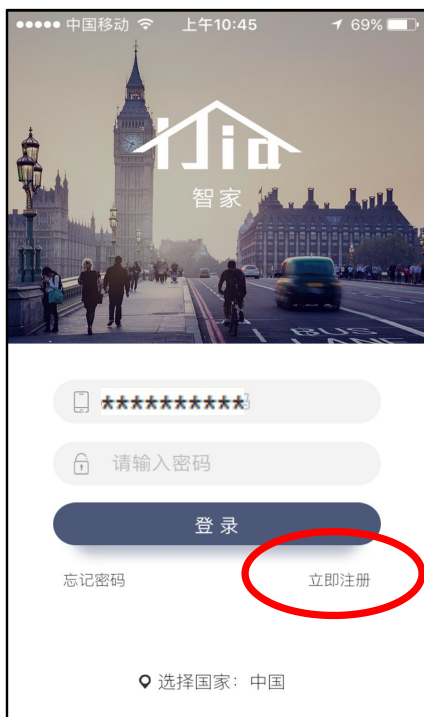


第一步：打开app后点击新用户注册



第二步：点击红圈处选择国家或地区



第三步：选择国家和地区

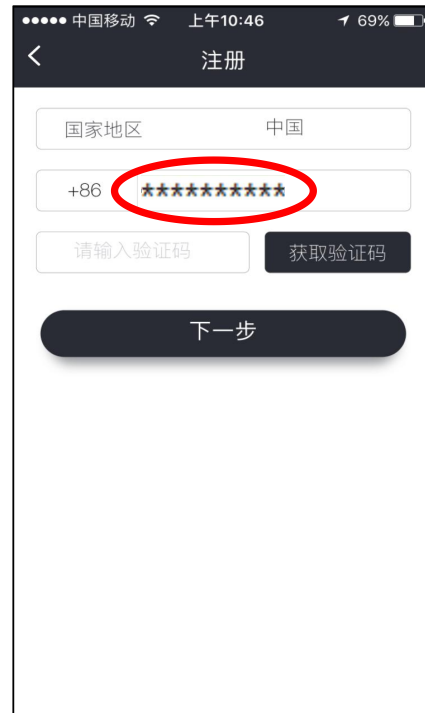

第四步：在红圈处输入需要注册的手机号



第五步：点击获取验证码



第六步：在红圈处输入短信收到的验证码



第七步：点击下一步



第八步：在红圈位置分两次输入想要设置的密码，之后点击注册，完成注册

三、东芝空调面板设置

注意：配置前请按照如下步骤接线

- 1.检查东芝空调室内机或室外机是否有 U1 / U2 接口
(无此接口无法进行网络通信)
- 2.连接通信线 (有a和b两种方法) :
 - a.室外机：从室外机U1/U2接口，连接通信线（网线或485通信线），至预留的空调控制器处，以备后续使用。
 - b.室内机：从室内机U1/U2接口，连接通信线（网线或485通信线），至预留的空调控制器处，以备后续使用。
- 3.预留电源：本产品在预留的空调控制器处需要有电源供电，
(插座或零火线均可)。
- 4.线控器：线控器分为86型和120型两种，如下图所示。



86型线控器




120型线控器


注意：调试人员需携带120型线控器到现场进行调试。
如现场安装的86型线控器，调试人员需用120型线控器逐个替换
并按照下面步骤进行设置及调试。

设置第一台东芝空调控制面板


第一步：长按TEST + SET + CL 直到屏幕有显示时内容抬手

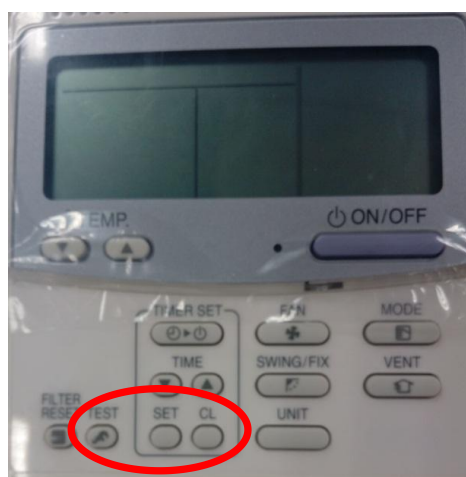

第二步：按面板上TEMP 上下箭头将CODE No 修改为3

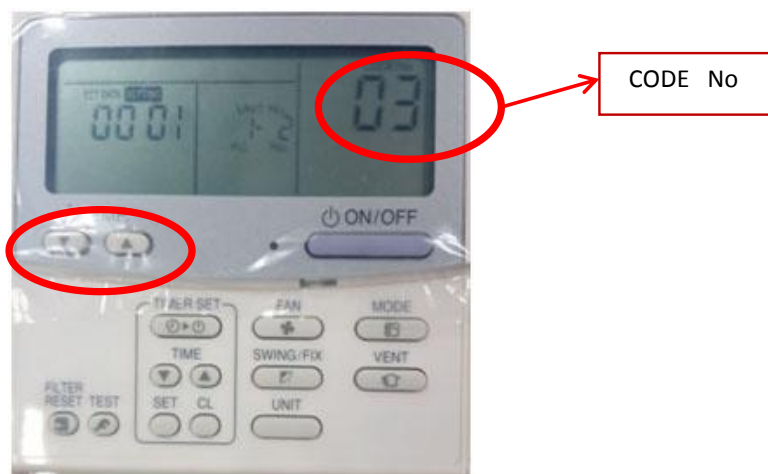

第三步：按面板上TIME上下箭头修改SET DATA，第一台控制面板设置为00 01（SET DATA的修改范围为1-64，此码与手机APP的设置一致）

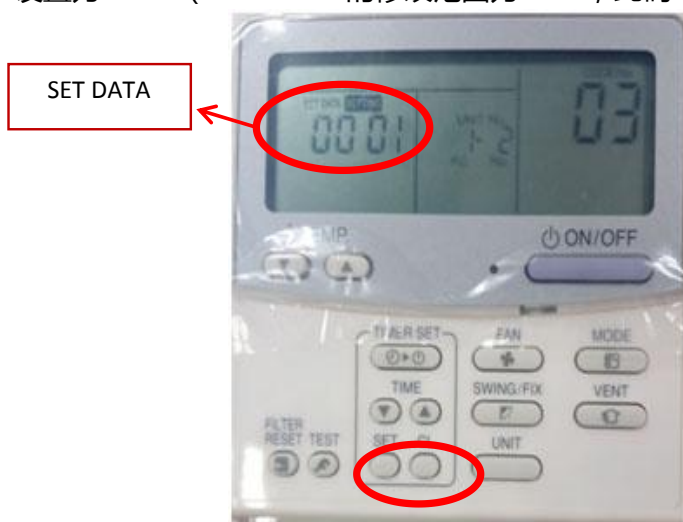

第四步：长按SET保存



第五步：长按TEST退出




第二台控制面板设置步骤如下：

重复上述1-5步骤，第三步需将SET DATA值设置为00 02

以此类推，第64台控制面板SET DATA值设置为00 64

四、空调手机APP设置

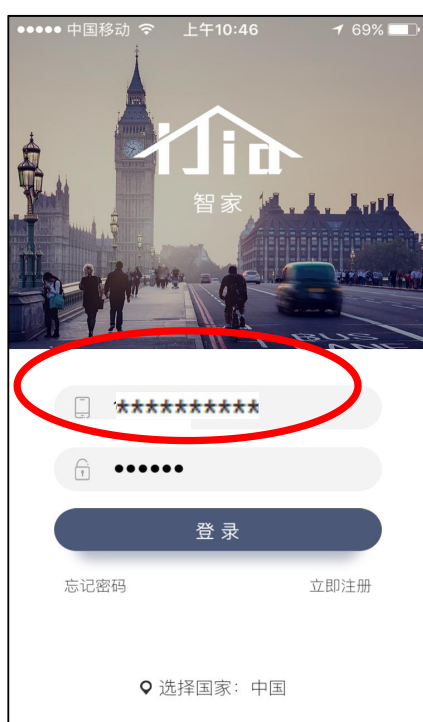

第一步：打开app，输入用户名和密码后点击登录



第二步：进入app主界面，点击右上角“+”并在弹出的菜单中选择设备。




第三步：点击“空调适配器”




第四步：点击“下一步”


第五步：输入wifi信息后
点击“配置”完成配置

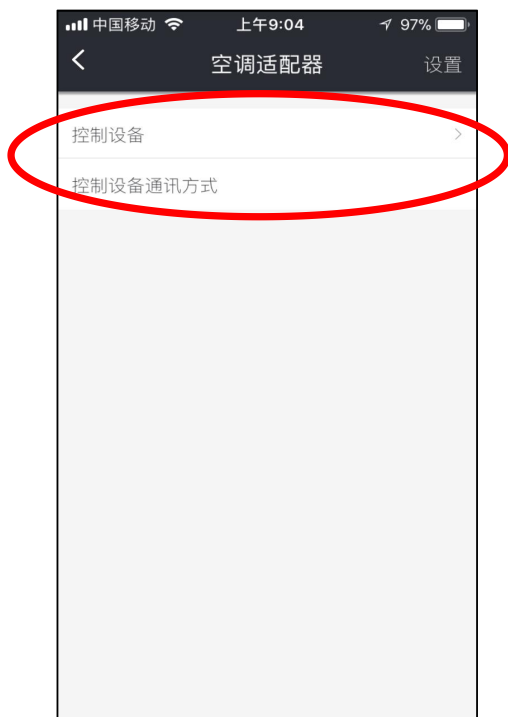

第六步：选择“控制设备”

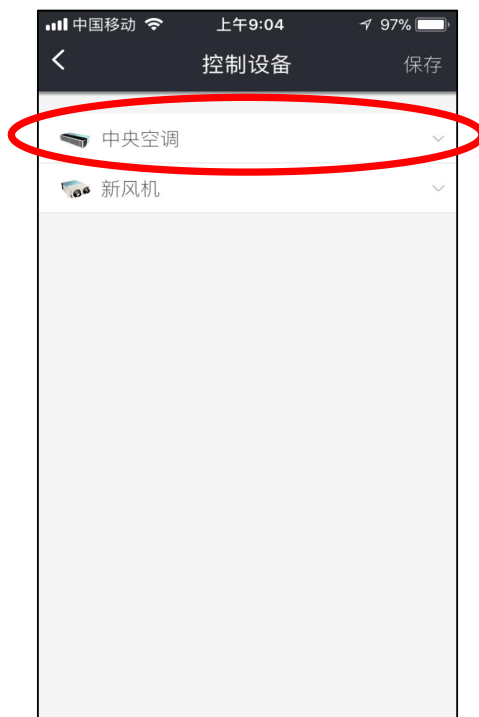

第七步：选择中央空调

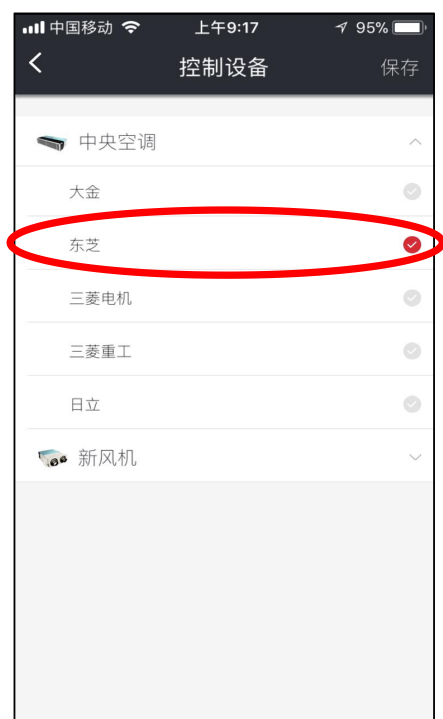

第八步：在设备厂商中选择“东芝”



第九步：点击下方的“+”号



第十步：根据实际情况选择
设备名称、所属区域、设备地址码
(地址码对应空调面板设置的
SET DATA值)



第十一步：选择刚配置的设备



第十二步：在此界面进行空调
的控制